s61–s94
Podziałka 1:100/500


X=3725267.50
Y=5539262.47
X=3725262.65
Y=5539269.27
S13–s66, DN200, Rz.dna=140.24
S13–s66, DN200, Rz.dna=140.24
DN600
DN600
P.p.=130.00
Ho=1.90
Ho=1.87

Nazwa węzła	s61	s94
Rzędna istniejącego terenu	142.45	142.60
Rzędna dna proj. kanału	140.55	140.73
Zagłębienie dna przewodu	1.90	1.87
Długość odcinka	8.35	
Proj. spadek kanału, odległość	L=8.35 i=21.6 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160	
Hektometr i odległości	⌀0	8.35

s96'–Z42
Podziałka 1:100/500


X=3725239.21
Y=5539311.45
X=3725236.35
Y=5539315.31
s96–s97, DN160, Rz.dna=140.62
S67–s96, DN200, Rz.dna=140.62
DN600
ZAŚLEPKA DN160
P.p.=130.00
Ho=1.89
Ho=1.76

Nazwa węzła	s96	Z42
Rzędna istniejącego terenu	142.51	142.48
Rzędna dna proj. kanału	140.62	140.72
Zagłębienie dna przewodu	1.89	1.76
Długość odcinka	4.80	
Proj. spadek kanału, odległość	L=4.80 i=20.8 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160	
Hektometr i odległości	⌀0	4.80

s96–s97
Podziałka 1:100/500


X=3725239.21
Y=5539311.45
X=3725231.43
Y=5539308.37
S67–s96, DN200, Rz.dna=140.62
s96'–Z42, DN160, Rz.dna=140.62
DN600
DN600
P.p.=130.00
Ho=1.89
Ho=1.68

Nazwa węzła	s96	s97
Rzędna istniejącego terenu	142.51	142.47
Rzędna dna proj. kanału	140.62	140.79
Zagłębienie dna przewodu	1.89	1.68
Długość odcinka	8.37	
Proj. spadek kanału, odległość	L=8.37 i=20.3 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160	
Hektometr i odległości	⌀0	8.37

s68–Z43

Podziałka 1:100/500

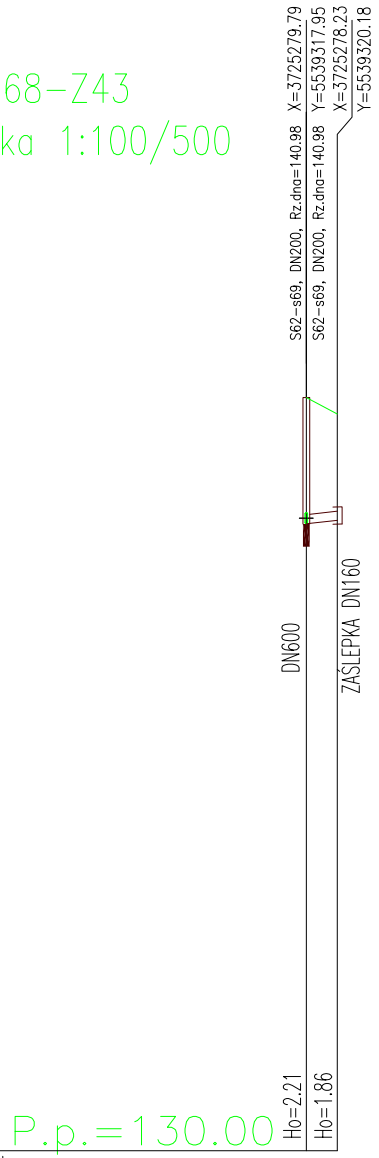
X=3725279.79
Y=5539317.95
X=3725278.23
Y=5539320.18
S62–s69, DN200, Rz.dna=140.98
S62–s69, DN200, Rz.dna=140.98
DN600
ZAŚLEPKA DN160
Ho=2.21
Ho=1.86
P.p.=130.00

Nazwa węzła	s68	Z43
Rzędna istniejącego terenu	143.19	142.90
Rzędna dna proj. kanału	140.98	141.04
Zagłębienie dna przewodu	2.21	1.86
Długość odcinka	2.72	
Proj. spadek kanału, odległość	L=2.72 i=22.1 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160	
Hektometr i odległości	0	2.72

s69–Z44

Podziałka 1:100/500

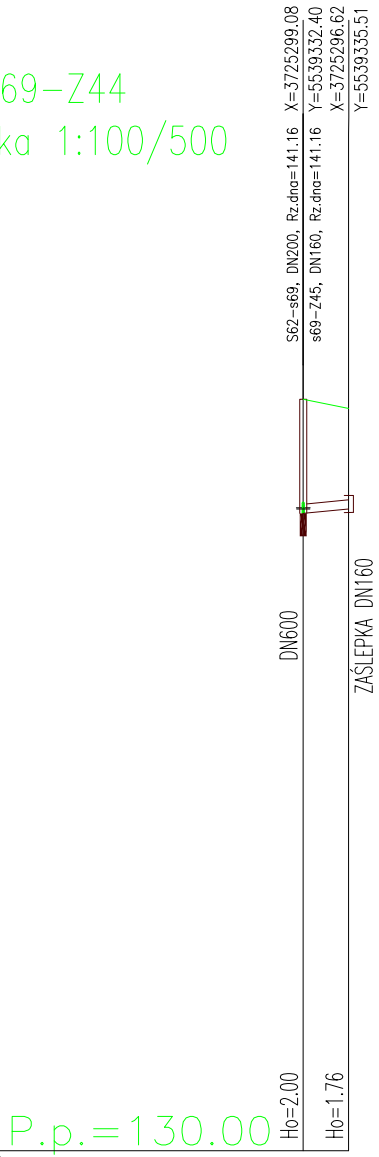
X=3725299.08
Y=5539332.40
X=3725296.62
Y=5539335.51
S62–s69, DN200, Rz.dna=141.16
s69–Z45, DN160, Rz.dna=141.16
DN600
ZAŚLEPKA DN160
Ho=2.00
Ho=1.76
P.p.=130.00

Nazwa węzła	s69	Z44
Rzędna istniejącego terenu	143.16	143.00
Rzędna dna proj. kanału	141.16	141.24
Zagłębienie dna przewodu	2.00	1.76
Długość odcinka	3.97	
Proj. spadek kanału, odległość	L=3.97 i=20.1 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160	
Hektometr i odległości	0	3.97

s69–Z45

Podziałka 1:100/500

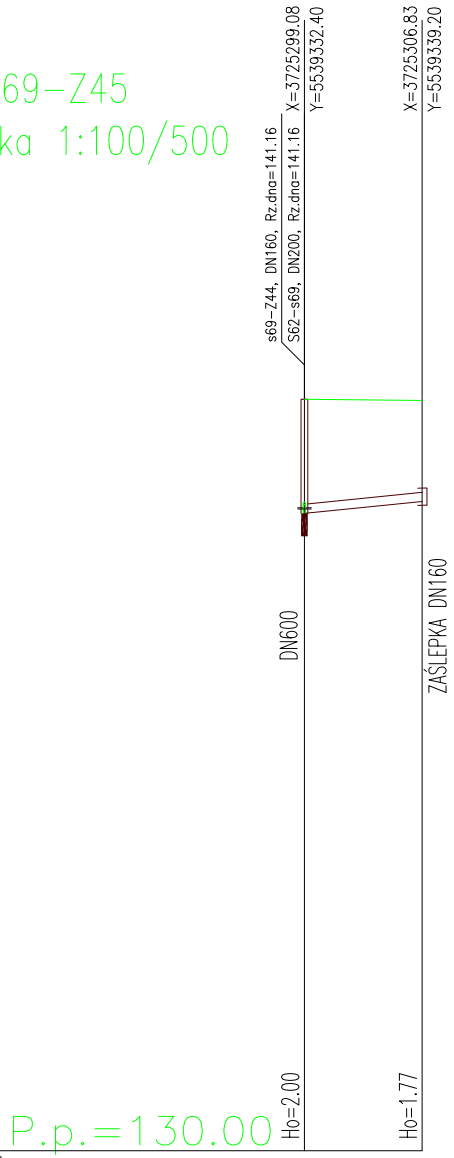
X=3725299.08
Y=5539332.40
X=3725306.83
Y=5539339.20
s69–Z44, DN160, Rz.dna=141.16
S62–s69, DN200, Rz.dna=141.16
DN600
ZAŚLEPKA DN160
Ho=2.00
Ho=1.77
P.p.=130.00

Nazwa węzła	s69	Z45
Rzędna istniejącego terenu	143.16	143.14
Rzędna dna proj. kanału	141.16	141.37
Zagłębienie dna przewodu	2.00	1.77
Długość odcinka	10.31	
Proj. spadek kanału, odległość	L=10.31 i=20.4 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160	
Hektometr i odległości	0	10.31

S63-Z46

Podziałka 1:100/500


X=3725316.95
Y=5539297.05
X=3725319.93
Y=5539292.78
S13-s66, DN200, Rz.dna=141.53
S13-s66, DN200, Rz.dna=141.53
DN1000
ZAŚLEPKA DN160
Ho=1.84
kd300, rz.osi=142.05
Ho=1.71

P.p.=130.00

Nazwa węzła	S63	Z46
Rzędna istniejącego terenu	143.37	143.35
Rzędna dna proj. kanału	141.53	141.64
Zagłębienie dna przewodu	1.84	1.71
Długość odcinka	5.21	
Proj. spadek kanału, odległość	L=5.21 i=21.1 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160	
Hektometr i odległości	⦶0	5.21

s64-Z47

Podziałka 1:100/500


S13-s66, DN200, Rz.dna=142.43 X=3725361.09
S13-s66, DN200, Rz.dna=142.43 Y=5539328.10
X=3725354.23
Y=5539337.54
DN600
ZAŚLEPKA DN160
Ho=1.79
1t, gł.osi=0.60 z proj. rurą osłonową DN110, L = 3.00 m
wA80, gł.osi=1.60
2t, gł.osi=0.60 z proj. rurą osłonową DN110, L = 3.00 m
Ho=1.97

P.p.=130.00

Nazwa węzła	s64		Z47
Rzędna istniejącego terenu	144.22		144.58
Rzędna dna proj. kanału	142.43		142.61
Zagłębienie dna przewodu	1.79		1.97
Długość odcinka	11.67		
Proj. spadek kanału, odległość	L=11.67 i=15.4 ‰		
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160		
Hektometr i odległości	⦶0	8.48	11.67

S65-Z48

Podziałka 1:100/500

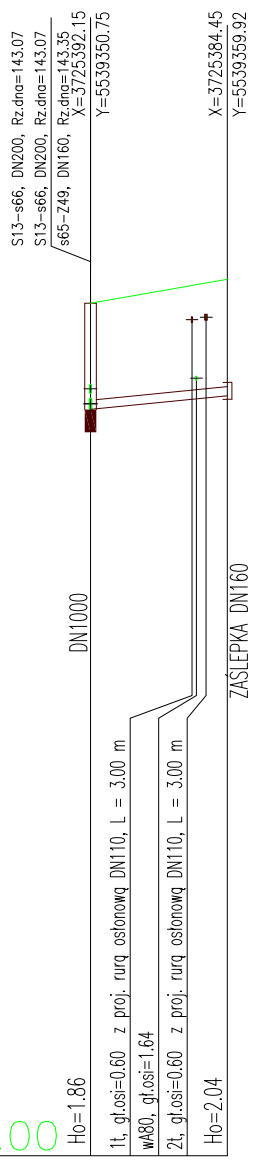
S13-s66, DN200, Rz.dna=143.07
S13-s66, DN200, Rz.dna=143.07
s65-Z49, DN160, Rz.dna=143.35
X=3725392.15
Y=5539350.75
X=3725384.45
Y=5539359.92
DN1000
ZAŚLEPKA DN160
Ho=1.86
1t, gł.osi=0.60 z proj. rurą osłonową DN110, L = 3.00 m
wA80, gł.osi=1.64
2t, gł.osi=0.60 z proj. rurą osłonową DN110, L = 3.00 m
Ho=2.04

P.p.=130.00

Nazwa węzła	S65		Z48
Rzędna istniejącego terenu	144.93		145.35
Rzędna dna proj. kanału	143.07		143.31
Zagłębienie dna przewodu	1.86		2.04
Długość odcinka	11.98		
Proj. spadek kanału, odległość	L=11.98 i=20.0 ‰		
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160		
Hektometr i odległości	⦶0	8.88	11.98

S65–Z49
Podziałka 1:100/500


S65–Z48, DN160, Rz.dna=143.07
S13–s66, DN200, Rz.dna=143.07
S13–s66, DN200, Rz.dna=143.07
X=3725392.15
Y=5539350.75
X=3725396.45
Y=5539347.23
DN1000
ZAŚLEPKA DN160
Ho=1.58
kd200, rz.osi=143.81
Ho=1.85
P.p.=130.00

Nazwa węzła	S65	Z49
Rzędna istniejącego terenu	144.93	145.32
Rzędna dna proj. kanału	143.35	143.47
Zagłębienie dna przewodu	1.58	1.85
Długość odcinka	5.56	
Proj. spadek kanału, odległość	L=5.56 i=21.6 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN160	
Hektometr i odległości	0	5.56

s66–Z50
Podziałka 1:100/500


S13–s66, DN200, Rz.dna=143.22
X=3725408.42
Y=5539364.41
X=3725414.02
Y=5539359.75
DN600
ZAŚLEPKA DN160
Ho=1.97
kd200, rz.osi=144.03
wA200, gł.osi=1.60
Ho=2.07
P.p.=130.00

Nazwa węzła	s66	Z50
Rzędna istniejącego terenu	145.19	145.38
Rzędna dna proj. kanału	143.22	143.31
Zagłębienie dna przewodu	1.97	2.07
Długość odcinka	7.28	
Proj. spadek kanału, odległość	L=7.28 i=12.4 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200	
Hektometr i odległości	0	7.28

PROFIL PODŁUŻNY
PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ – BORÓW

s61–s94
s96'–Z42
s96–s97
s68–Z43
s69–Z44
s69–Z45
S63–Z46
s64–Z47
S65–Z48
S65–Z49
s66–Z50

SKALA 1:100:500

LEGENDA:

ISTIEJĄCY TEREN
PROJ. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PVC–U SDR34 SN8

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU ,,DRO–INSTAL" mgr inż. Kazimierz STRZELCZYK 58–200 DZIERŻONIÓW ul. ŚWIDNICKA 24 tel. 645–85–00			SKALA 1:100:500
OBIEKT	"Sanitacja Gminy Borów etap III – budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Borowskim, Borowie, Bartoszowej, Boreczku, Kojęcinie, Borku Strzelińskim osiedle przy ulicach Czereśniowa,Śliwkowa, Wiśniowa, Morelowa z wpięciem do oczyszczalni ścieków w Borku Strzelińskim		DATA 08.2007r.
RYSUNEK	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ – BORÓW		RYS. NR 14
INWESTOR	GMINA BORÓW		
ASYST. PROJEKTANTA	Mariusz KOZAKIEWICZ		
ASYST. PROJEKTANTA	Łukasz ANTOSZ		
ASYST. PROJEKTANTA	inż. Jolanta BOROWY		
ASYST. PROJEKTANTA	inż. Robert HEJN		
PROJEKTANT	mgr inż. Kazimierz STRZELCZYK	Upr.bud. UAN–VI–6/3/11/91	
KIER.PRACOWII	mgr inż. Kazimierz STRZELCZYK	Upr.bud. UAN–VI–6/3/11/91	